

Информация об основных потребительских характеристиках питьевой воды за 2014 год.


Информация приведена в соответствии с разделом IV. Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения, п.37, Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 г. Москва.

№п/п	Показатели	Количество проб, шт
1	Общее количество проб по следующим показателям:	4260
1.1	Мутность	1055
1.2	Цветность	1055
1.3	Хлор остаточный общий, в том числе	40
1.3.1	Хлор остаточный общий	0
1.3.2	Хлор остаточный свободный	40
2	Микробиологические показатели	
2.1	Общие колиформные бактерии	1055
2.2	Термотолерантные колиформные бактерии	1055
3	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям:	
3.1	Мутность	67
3.2	Цветность	16
3.3	Хлор остаточный общий, в том числе	0
3.3.1	Хлор остаточный общий	0
3.3.2	Хлор остаточный свободный	0
4	Микробиологические показатели	0
4.1	Общие колиформные бактерии	0
4.2	Термотолерантные колиформные бактерии	0

* проб произведен из кранов внутренних водопроводных сетей зданий

Зам. директора

Заведующий лабораторией АЛККВ

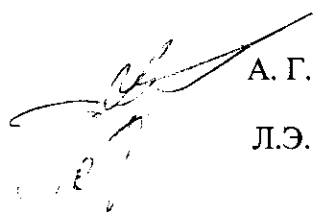

А. Г. Ильяшенко

Л.Э. Мандрыгина



Информация об основных потребительских характеристиках

очистой сточной воды за 2014 год.

Информация приведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

17.01.2013г. № 6, г. Москва, раздел III, п. 40, «Стандарты раскрытия информации в сфере

водоснабжения».

№ п/п	Показатели	Количество проб, шт.
1	Общее количество проб по следующим показателям:	242
1.1	Взвешенные вещества	40
1.2	ВПК ₅	40
1.3	Аммоний-ион	35
1.4	Нитрит-ион	35
1.5	Фосфаты (по Р)	35
1.6	Нефтепродукты	35
2	Микробиологические показатели:	
2.1	Общие колиформные бактерии	22
3	Количество проб, выявивших несоответствие очистой сточной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям:	177
3.1	Взвешенные вещества	38
3.2	ВПК ₅	32
3.3	Аммоний-ион	35
3.4	Нитрит-ион	5
3.5	Фосфаты (по Р)	34
3.6	Нефтепродукты	11
4	Микробиологические показатели:	
4.1	Общие колиформные бактерии (100КОЕ в 100мл)	22

Зам. директора

Зав. лабораторией АЛККВ

А.Г. Ильищенко

Л.Э. Мандрыгина

Ремонт